

オンサイト① 下水終末処理場



※マーカー（黄色）地に配置可能

※施設の更新計画があり、更新計画を阻害しないように配置が必要

オンサイト② とうべつ学園




※マーカー（黄色）地に配置可能

※要耐荷重確認

※屋上防水（アスファルト防水）

※外断熱工法

〇とうべつ学園

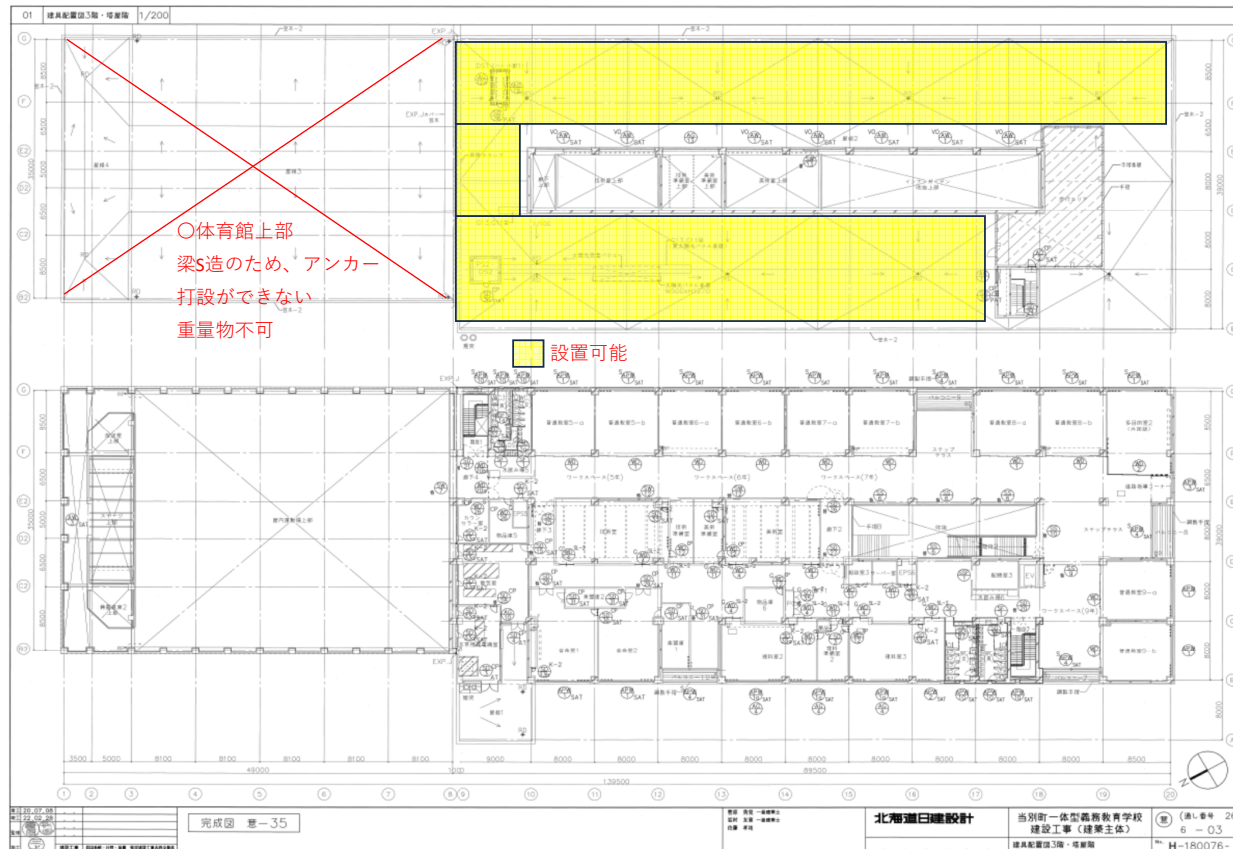


※とうべつ学園は耐震Sクラスであることを考慮すること。

※天井部の床は、スラブの上に断熱材(XPS)が150mmあることを留意して検討を行うこと。


※屋上は全面スラブ厚が150mmのためアンカー打設が困難。ただし、柱、大梁にアンカー打設は可能。

※本情報は、設計会社への簡易確認の情報のため、実際に設置可能かどうかは、架台の詳細図、設置方法、防水方法などの情報を元に、設計会社に確認の必要があります。

アンカー基礎の例

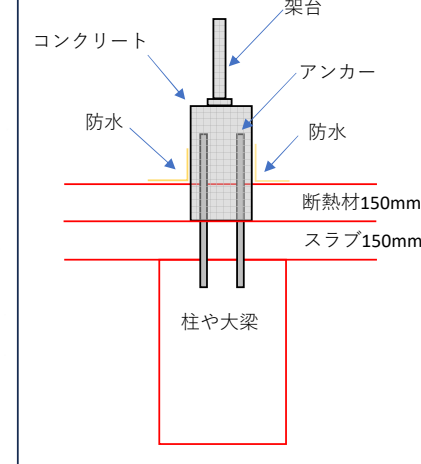

オンサイト③ 総合保健福祉センター ゆとろ

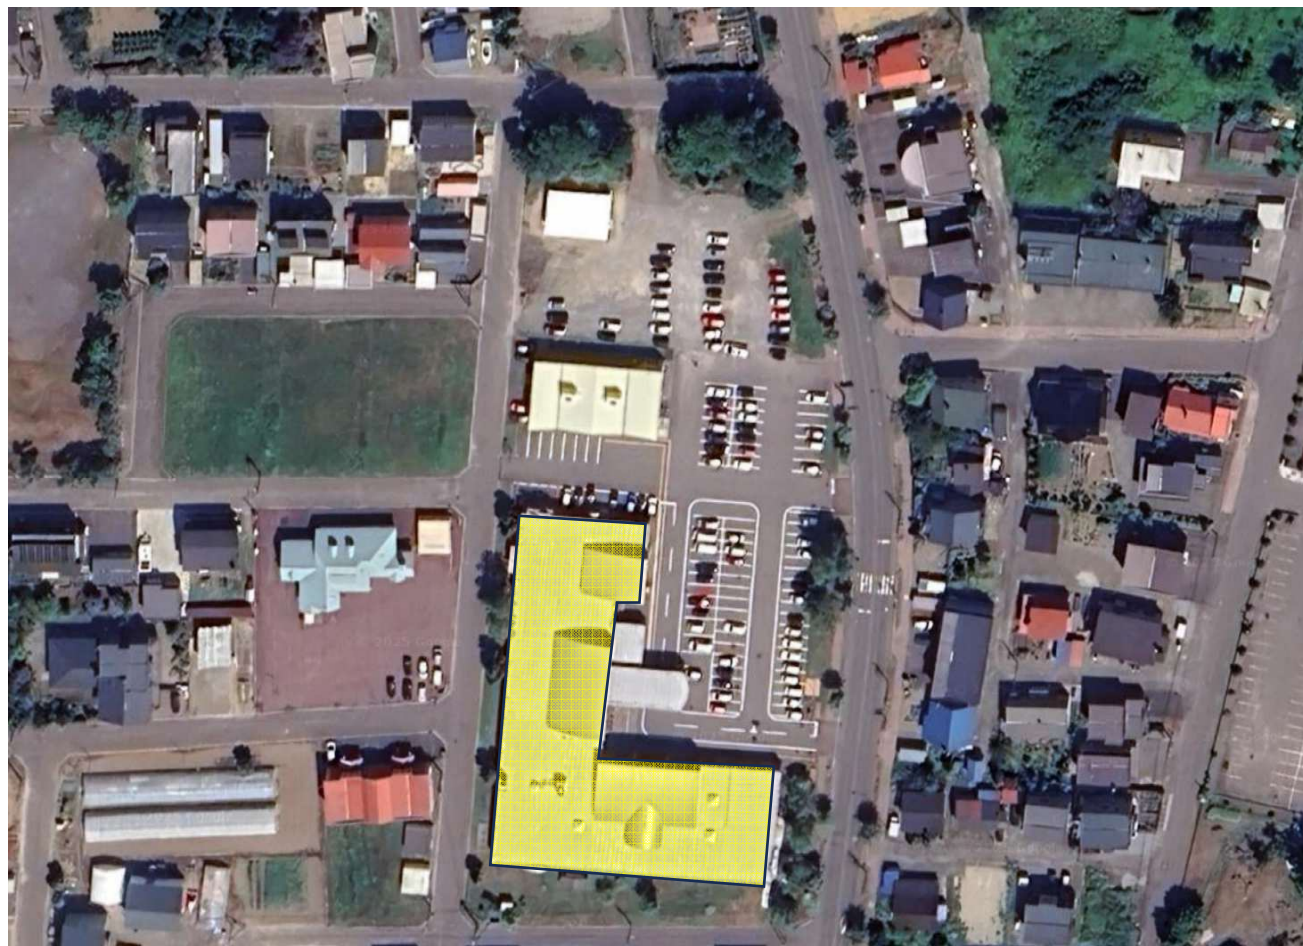

※マーカー（黄色）地に配置可能

※要耐荷重確認


※屋上防水（アスファルト防水）

○保健福祉センターゆとろ


※屋上は全面スラブ厚が130mmのため
アンカー打設が困難。ただし、柱、大梁
にアンカー打設は可能。

 設置可能

 アール型屋根の落雪を考慮（設置可能）

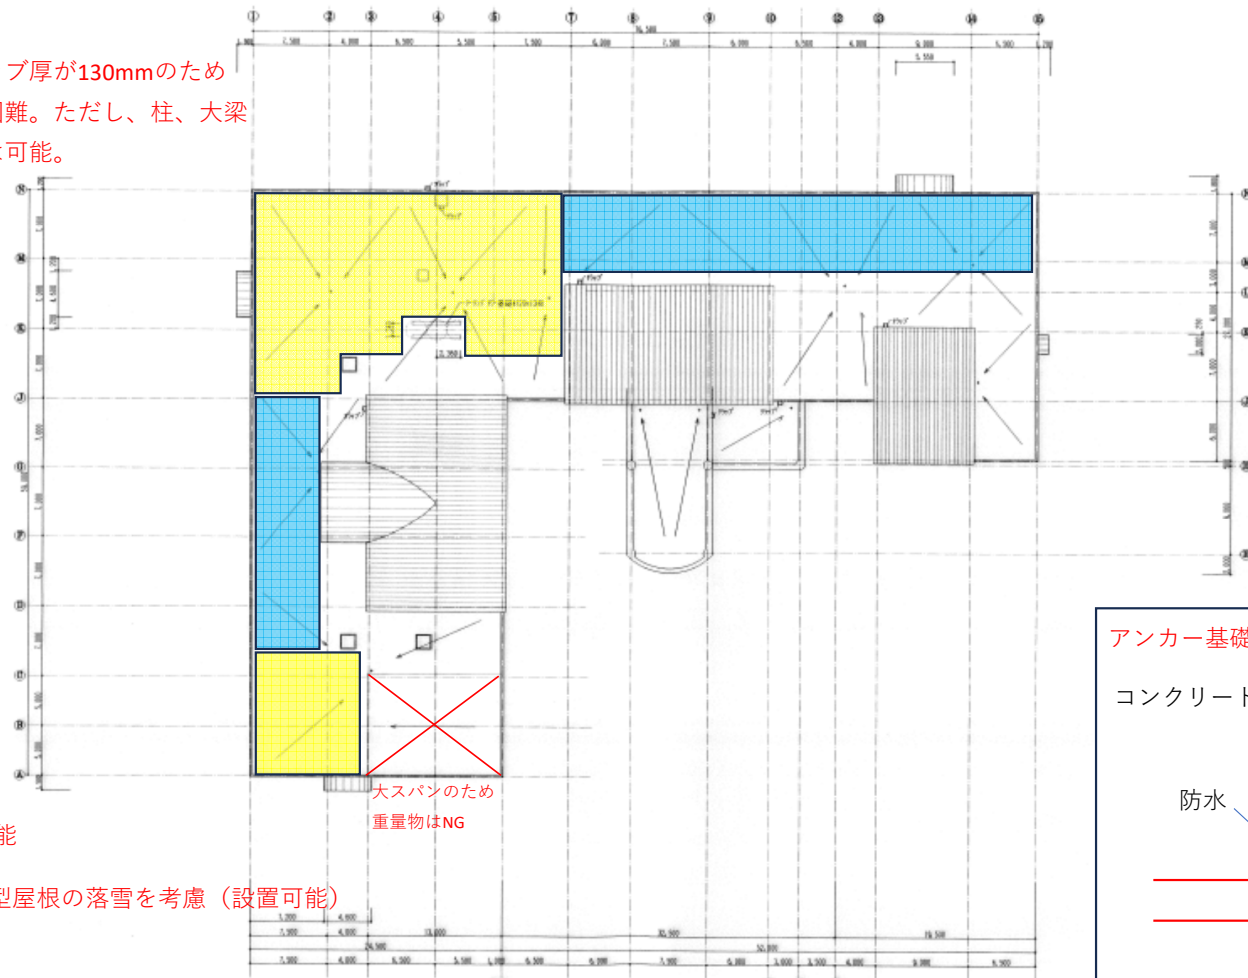

※本情報は、設計会社への簡易確認の情報のため、実際に
設置可能かどうかは、架台の詳細図、設置方法、防水方法など
の情報を元に、設計会社に確認の必要があります。

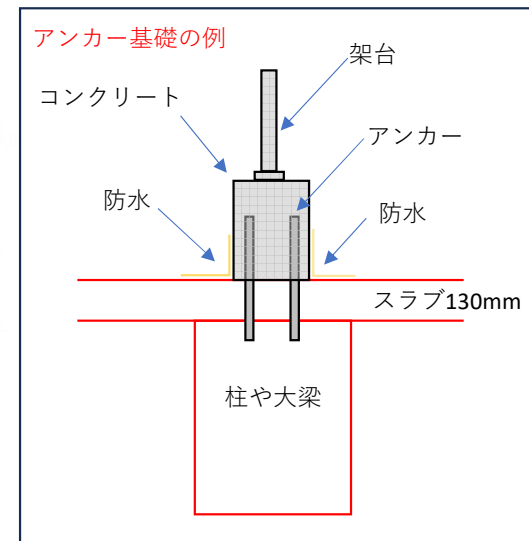

オンサイト④ 西当別コミュニティーセンター




※マーカー（黄色）地に配置可能

※要耐荷重確認

※屋上防水（アスファルト防水）

○西当別コミュニティーセンター

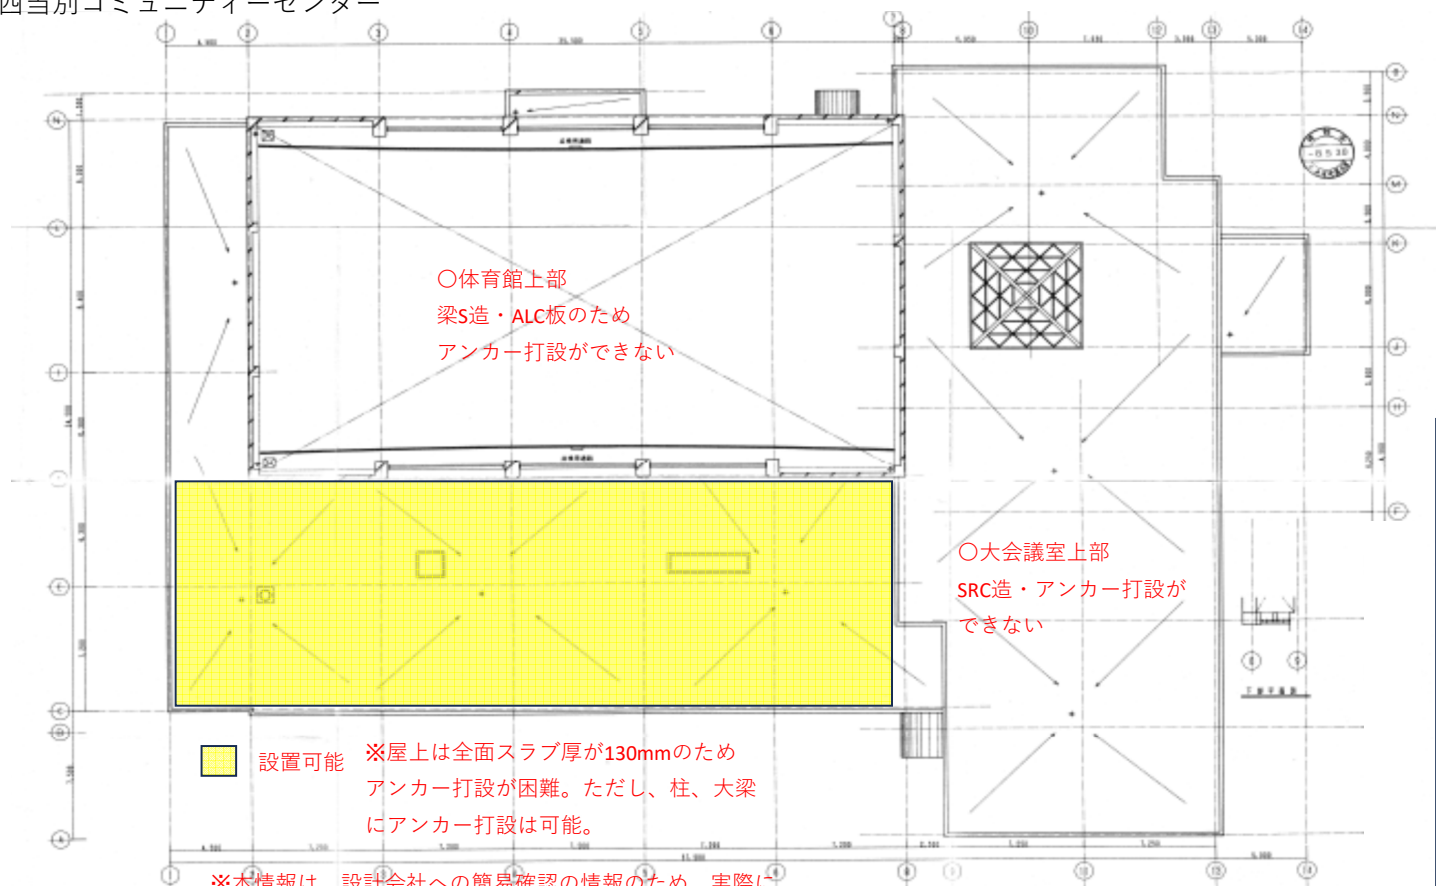

※本情報は、設計会社への簡易確認の情報のため、実際に
設置可能かどうかは、架台の詳細図、設置方法、防水方法など
の情報を元に、設計会社に確認の必要があります。

