




側面図 S=1:50

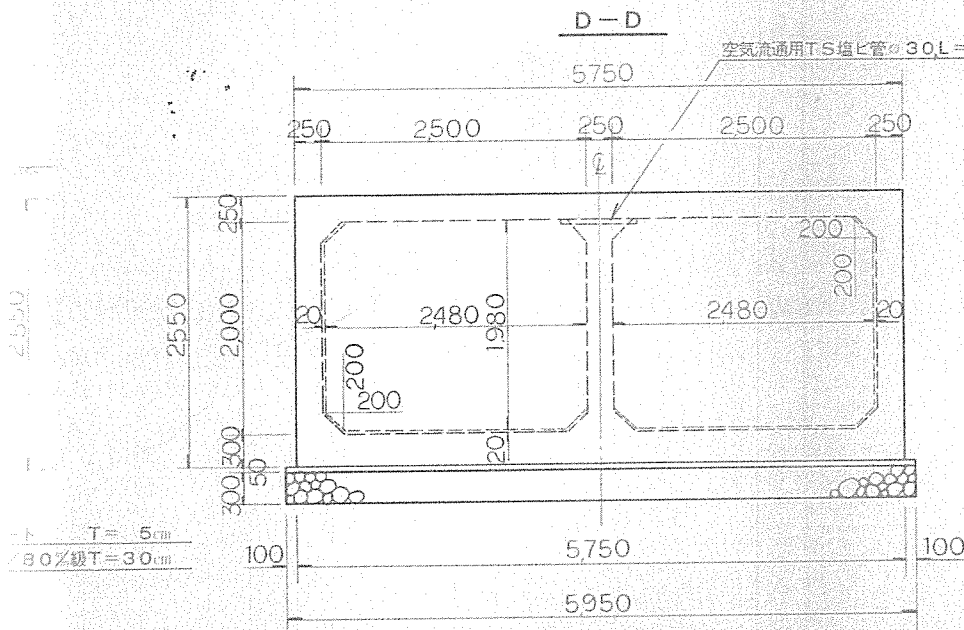

水槽内容量計算式


注：吸管投入孔及び底設ビット部は計算式に含まれていない。

内壁	$2.50 \times 4.50 \times 2.00 \times 2$	= + 45.00
中抜き壁	$0.25 \times 0.80 \times 0.80$	= + 0.16
ハンチ	$0.20^2 \times 1/2 \times 1.75 \times 4 + 0.20^2 \times 1/2 \times 2.30$	
	$\times 4 \times 2 + 0.20^2 \times 1/2 \times 4.30 \times 4 + 0.20^2 \times 1/2$	
	$\times 1.85 \times 4$	= - 1.00
防水モルタル	$(2.10 \times 4.10 \times 2 + 0.65 \times 0.80 - 0.40 \times 0.60$	
	$+ 1.60 \times 4.10 \times 2 + 1.60 \times 2.10 \times 4 + 0.28 \times$	
	$2.30 \times 8 + 0.28 \times 4.30 \times 4 + 0.28 \times 1.75 \times 4 +$	
	$0.28 \times 1.85 \times 2 + 0.20 \times 0.60) \times 0.02$	
		= - 1.14

合計 43.02

年 度	平成元年度施行
工事名	Ⅱ型現場
図面名	構 造 図

頂版平面図 S-1:50

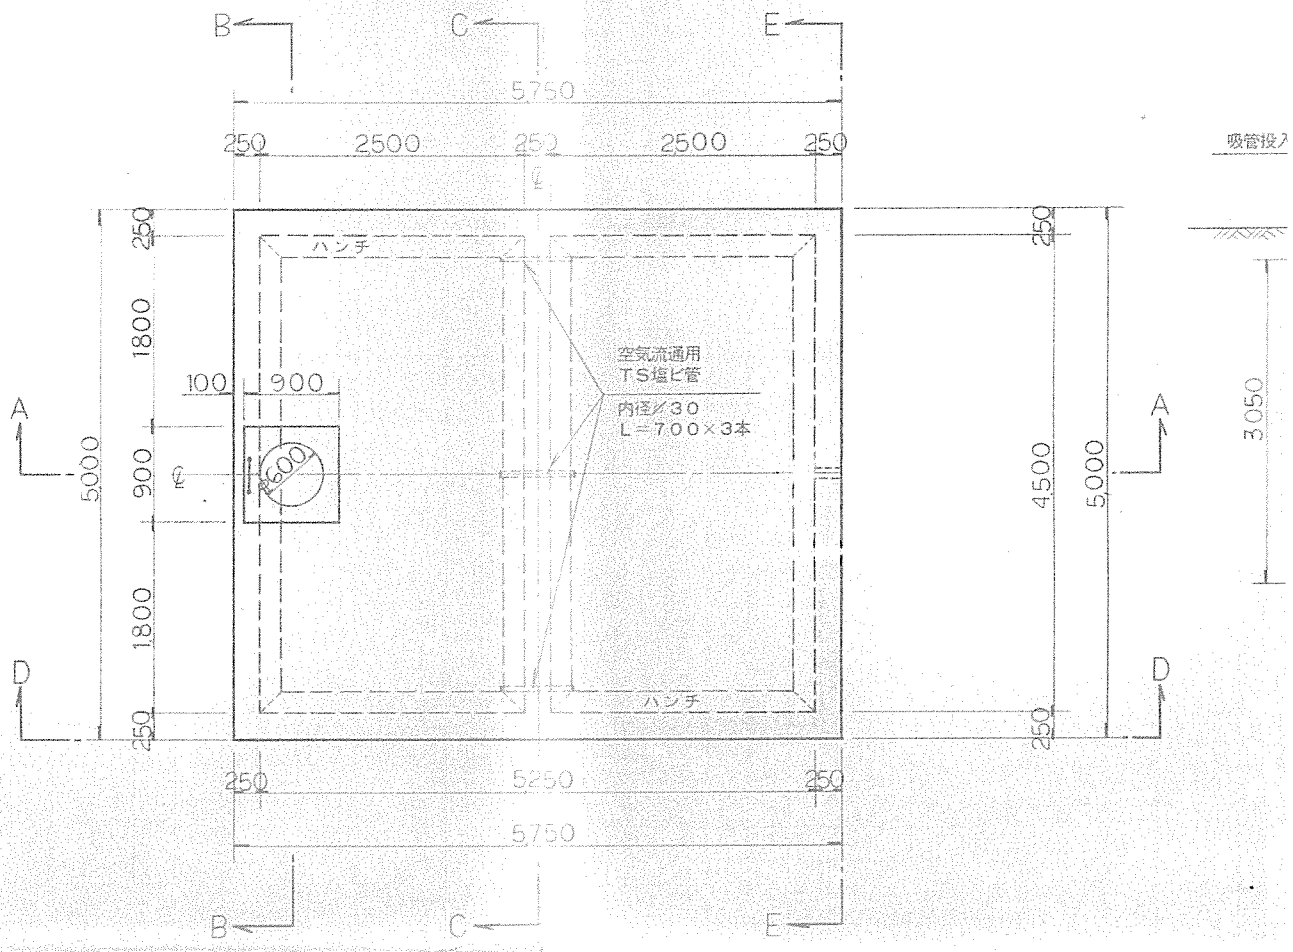

底版平面図 S-1:50

